

## Gribvand Spildevand A/S Undersøgelse af kloakforholdene ved Holløselund

Gribvand Spildevand har undersøgt kloakforholdene ved Holløselund. Det er sket på baggrund af gentagne meldinger om kloakproblemer i området – bl.a. kloakvand på terræn.

### Området


Området er i den gældende spildevandsplan separatkloakeret med nedsivning af regnvand, spildevandet ledes til Tisvilde Renseanlæg. I området må derfor kun ledes spildevand til spildevandskloakken. Tilledning af regnvand fra tage og gårdspladser mv. er i strid med loven.



### Forbrugernes iagttagelser af kloakforholdene m.m.

Udover de klager som gennem årene er kommet fra beboere i området, har Gribvand Spildevand orienteret sig om omfanget af problemet, ved målinger i området.

Gribvand Spildevand iværksatte i efteråret 2016 en detaljeret undersøgelse af vandmængden i kloakken ud af området. På nedenstående figur ses en entydig sammenhæng mellem regnvejr og flow i spildevandskloakken i området den 21. til 22. februar 2017.

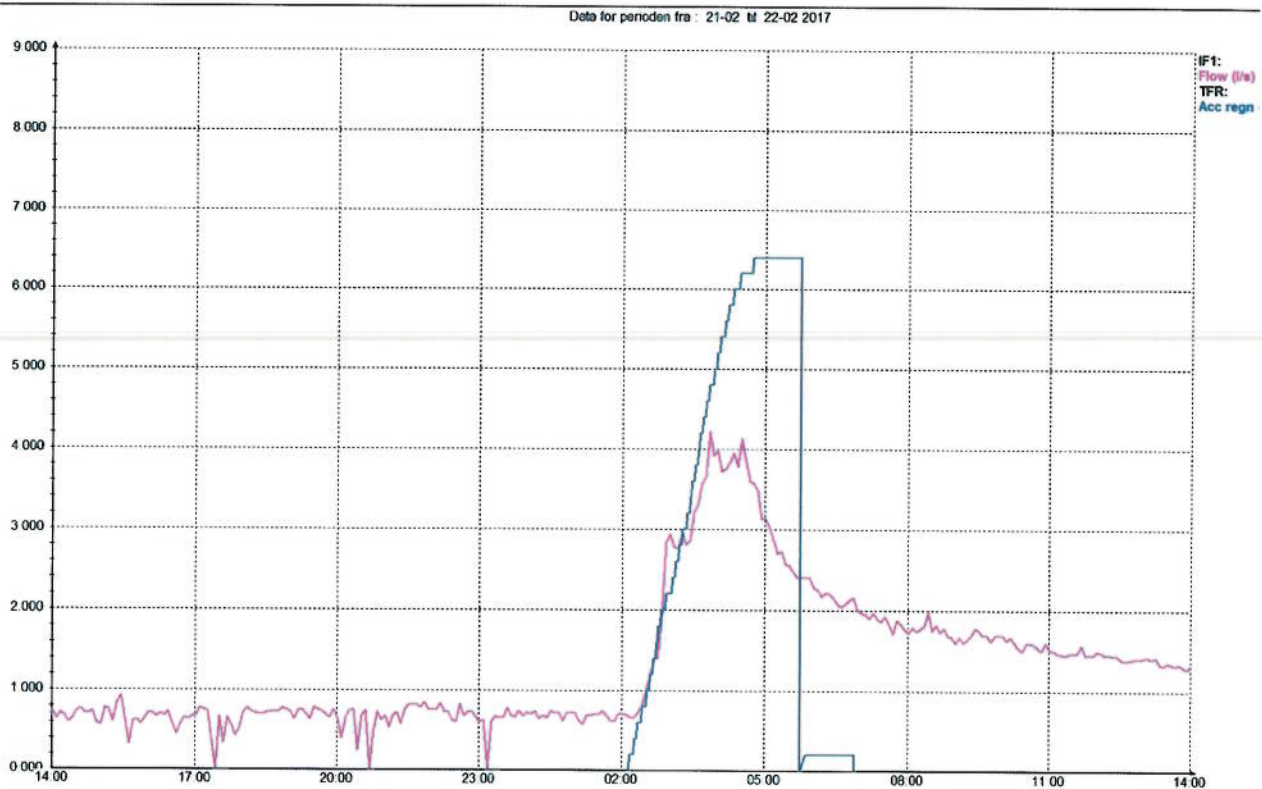

#### Det videre forløb.

Gribvand Spildevands ledninger i området er gennemgået. Vi undersøger nu, om der er fejltilsluttede arealer til kloakken. Undersøgelsen bliver udført med tilsætning af sporstof i ejendommens tagnedløb og afløb fra gårdspladser og en eventuel efterfølgende detektering af sporstoffet i kloakforsyningens spildevandsledninger.

Grundejere af de ejendomme, hvor der konstateres fejltilsluttede arealer, vil modtage et brev fra Gribvand Spildevand med en specifik beskrivelse af undersøgelsens resultat for de pågældende ejendomme. Brevet vil indeholde en opfordring til hurtigst muligt at få bragt forholdene i orden.

Gribskov Kommune vil samtidig modtage kopi af henvendelserne til de pågældende grundejere. De nødvendige konstruktive ændringer af de private ledningsanlæg og etablering af eventuelle nedsivningsanlæg på ejendommene, er underlagt Gribskov Kommunes myndighedsbehandling på området.

Det er også Gribskov Kommune, der som myndighed udsteder de nødvendige påbud om lovliggørelse af forholdene, hvis grundejerne ikke efter Gribvand Spildevands opfordring, får frakoblet arealerne.

#### Fremtidig drift

Når der fremover kun ledes spildevand til spildevandssystemet, vil der her ikke længere være nogen højere risiko for gener med vand fra kloakken på terræn under regn, end i andre områder med samme kloakeringsform.

Med venlig hilsen

Anne Grethe Lindholm	Gribvand A/S	Email. agl@gribvand.dk	Tlf. 4840 4119
Henning Holm	Gribvand A/S	Email. hh@gribvand.dk	Tlf. 4840 4115